


LIT XS BOLLARD

220-240V 50/60Hz

IP66 IK08




Dimensioni - Dimensions (mm)

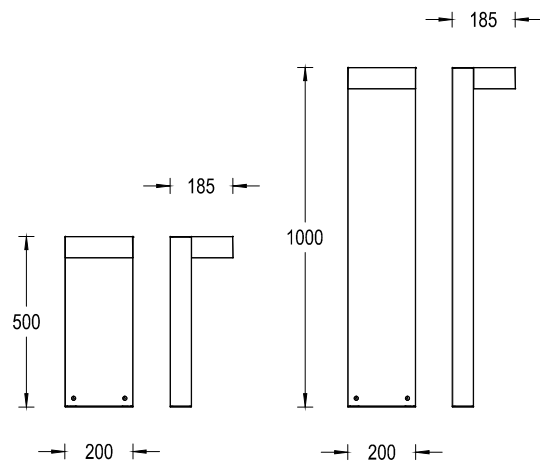


Peso - Weight (kg) 1000	5.5
Peso - Weight (kg) 500	3.5


Strumenti - Tools:

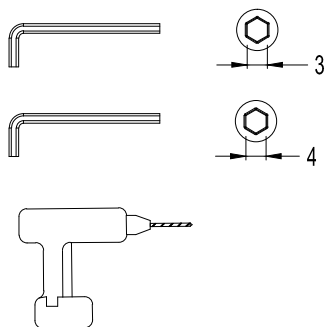


1. Usare tasselli ad espansione per il fissaggio della base al pavimento.
Use anchor fixing to fix the base to the floor.

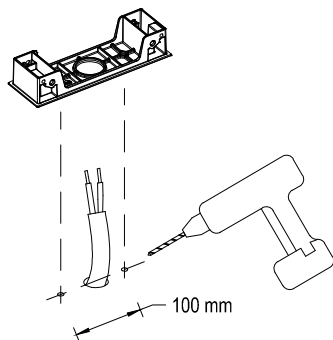


1.B KIT Tirafondi cod. 06LT931J0 (optional)
Tie bars KIT code 06LT931J0 (not included)

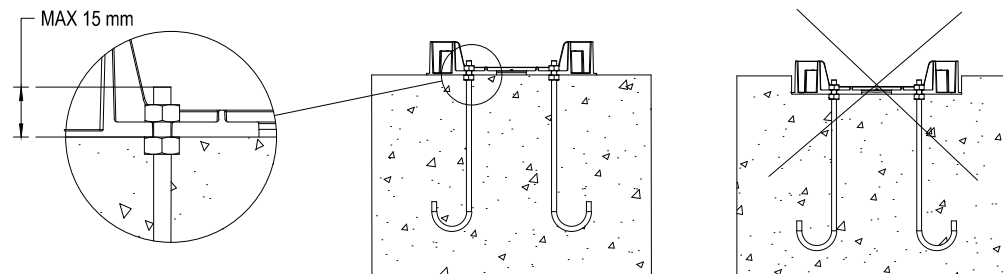





2. Inserire il cavo nel palo
Insert the cable into the pole

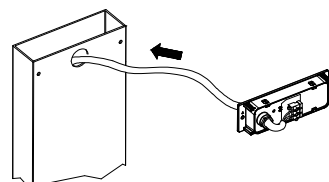


3. Connessione alla rete
Wiring to the main line

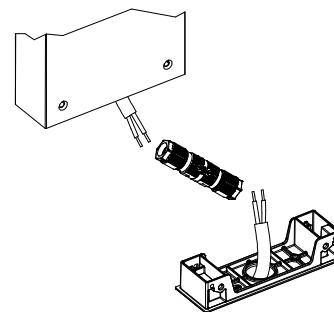


3B. Connettore 2 vie IP68
Two way waterproof cable clamp

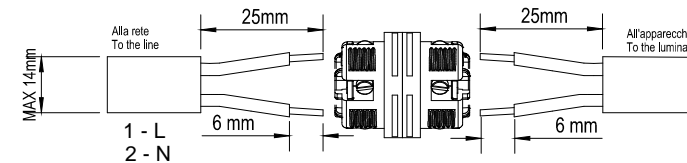


4. Posizionare i dadi nell'apposita sede e fissare il palo
Fit the nuts into the housing and fix the pole to the base

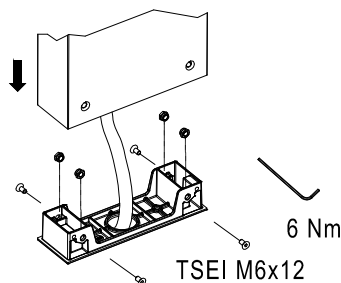


5. Fascettare il cavo in modo che il connettore rimanga sollevato da terra
Tighten the cable with a plastic tie in order to keep the cable clamp raised from the ground

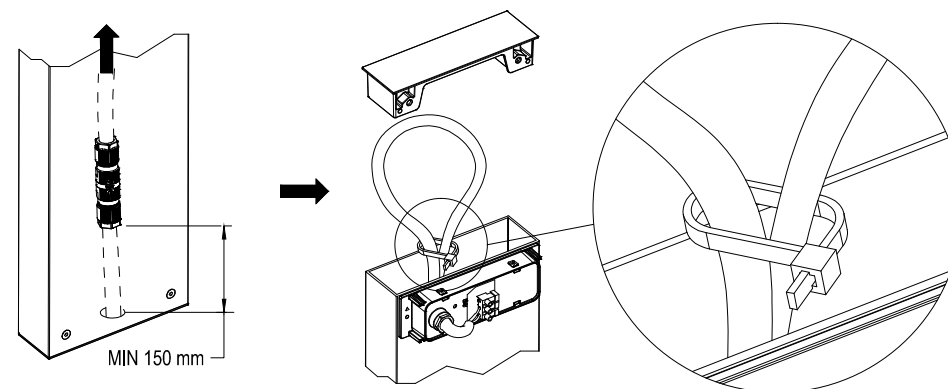


6. Fissare la flangia al palo
Screw the flange to the pole

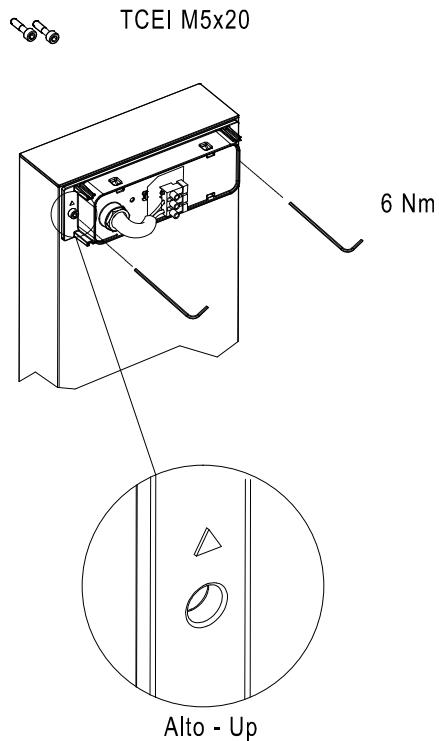

7. Connettere i morsetti e fissare l'apparecchio
Plug the clamp and fix the product

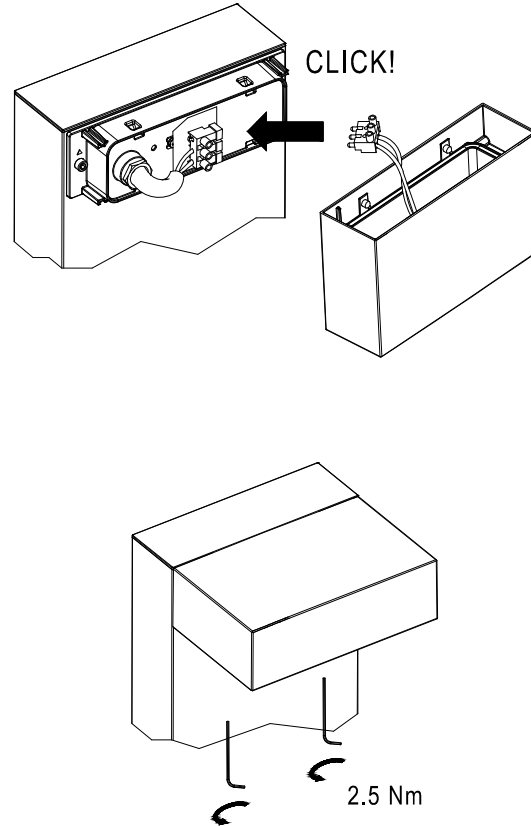

8. Avvertenze - Warnings

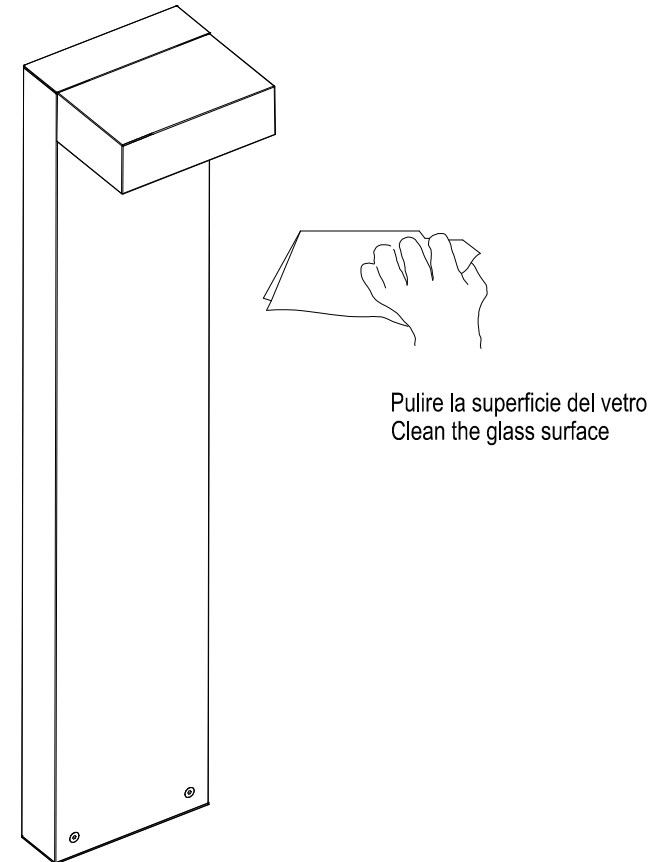

- IT** L'installazione necessita l'intervento di personale specializzato. La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato. Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli. **ATTENZIONE!! PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA, PRIMA DI EFFETTUARE OPERAZIONI DI MONTAGGIO O MANUTENZIONE TOGLIERE LA TENSIONE.** In caso di rottura del vetro, l'apparecchio deve essere riparato esclusivamente dal costruttore. Conservare l'etichetta d'imballo per l'identificazione dell'apparecchio in caso di reclamo. L'apparecchio di illuminazione dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata dell'apparecchio a una distanza inferiore a 2,15m (IEC/TR 62778:2014). Adatto al funzionamento in interni. L'apparecchio non deve, in alcuna circostanza, essere coperto con materiale isolante o similare.
- EN** The installation must be carried out by qualified technicians. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. **WARNING!! DANGER OF ELECTRIC SHOCK, DISCONNECT FROM ELECTRICAL SUPPLY DURING INSTALLATION OR MAINTENANCE.** In case of glass-fissure, the appliance should be serviced only by the manufacturer. Keep packing label to identify fitting, in case of claim. The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 2,15m is not expected (IEC/TR 62778:2014). Suitable for indoor installation. The fitting shall not in any case be covered with any insulating material or similar.
- FR** L'installation doit être faite par personnel compétent. La source lumineuse utilisée dans cet appareil peut être remplacée uniquement par le producteur, son service d'assistance ou par du personnel aussi qualifié. Si le câble flexible à l'extérieur de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fournisseur, par son service technique ou par personnel compétent équivalent, afin d'éviter des dangers. **ATTENTION!! DANGER DE CHOC ELECTRIQUE, COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT INSTALLATION OU ENTRETIEN.** En cas de rupture verre, l'appareil doit être réparé que par le fabricant. Garder l'étiquette emballage pour l'identification de l'appareil en cas de réclamation. Il faudrait placer l'appareil d'éclairage de façon que l'observation prolongée de l'appareil d'une distance inférieure à 2,15m soit évitée (IEC/TR 62778:2014). Indiqué pour installation à l'intérieur. L'appareil ne doit en aucun cas être recouvert d'un matériau isolant ou similaire.
- DE** Die Installation soll von Fachpersonal gemacht werden. Der Ersatz der vorhandenen Lichtquelle soll ausschließlich durch den Hersteller oder Fachpersonal der Lieferanten vorgenommen werden. Im Fall der externe flexible Kabel dieser Leuchte beschädigt wird, soll es ausschließlich vom Lieferant, vom Kundendienst des Lieferant oder von gleichwertigen Fachpersonal ersetzt werden, um jeden Gefahr zu vermeiden. **ACHTUNG!! GEFAHR VON ELEKTRISCHER SCHLAG, STROMNETZ TRENNEN VOR INSTALLATION ODER BEI WARTUNGSARBEITEN.** Im Falle eines Glasbruchs, sollte das Gerät nur vom Hersteller bedient werden. Die Behalten Sie Verpackungsetikette für die Identifizierung des Geräts falls es eine Beanstandung entsteht. Die Installation von der Leuchte soll dazu dienen, dass kein längeres Starren beim niedrigen Abstand als 2,15 Meter möglich sei (IEC/TR 62778:2014). Geeignet für die Installation im Innenbereich. Das Gerät darf auf keinen Fall mit Isoliermaterial o.ä. abgedeckt werden.
- ES** La instalación necesita la intervención de personal especializado. La fuente luminosa de este aparato debe ser substituida solo por el fabricante o por su servicio de asistencia o por personal altamente cualificado. Si se hace daño al cable flexible externo de este aparato, tiene que ser sustituido solamente por el constructor, por su servicio de asistencia o por el personal cualificado equivalente, al fin de evitar peligros. **ATTENCIÓN!! POR PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA, ANTES DE EFFECTUAR UNA OPERACION DE MONTAJE O MANUTENCION, DESCONECTAR LA CORRIENTE ELECTRICA.** En caso de rotura de vidrio, el aparato debe ser reparado por el fabricante. Conservar la etiqueta del embalaje para identificar al aparato en caso de reclamación. El producto de iluminación debe estar posicionado en modo tal que no permita mirarlo directamente de forma prolongada a una distancia inferior a 2,15 metros (IEC/TR 62778:2014). Apto para funcionamiento interior. El aparato no debe estar bajo ninguna circunstancia cubierto con material aislante o similar.